

Zasób lokalowy
Gminy Poręba

Protokół oceny stanu technicznego stolarki otworowej

Nr...20/2019

Spisany w dniu...06.08.2019

Adres: ul. Chopina Nr budynku...10... Nr lokalu... MOPS Poręba

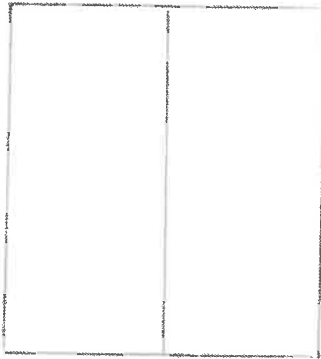
Komisja w składzie:

- 1... Karol Kuban - przedstawiciel MPWiK
- 2... Zbigniew Dworak - przedstawiciel MPWiK

Przy udziale:

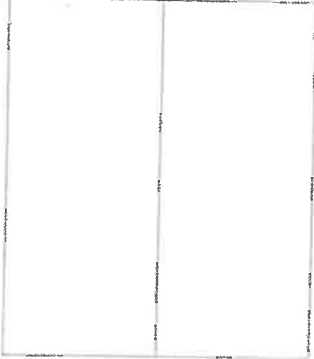
MOPS - Agnieszka Aichenlaub

Pomieszczenie...biurowe

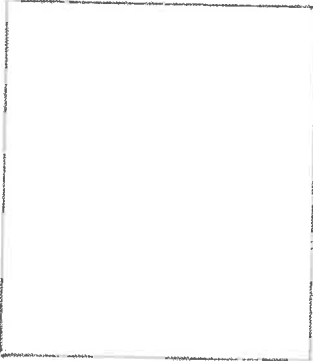
Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/type wnioskowanego okna/drzwi
stolarka okienne z PVC (starego typu) okno jednokwadratowe (strona południowa) trudności w otwieraniu i zamknięciu niezgodnie do zamknięcia	<p>szer. 146 cm</p>  <p>wys. 144 cm</p>
Opinia komisji*	
do wymiany - 1 szt	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
zalecana wymiana na okno PVC dwukwadratowe szer. 146 cm / wys. 144 cm wraz z parasolem zewnętrznym szer. 22 cm	

*należy wpisać jedną z opinii: *do wymiany, *do naprawy, *do dalszej eksploatacji

Pomieszczenie..... biurowe

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
..... stolarka okienna z PVC (starego typu) okno jednokwadratowe (strona południowa) trudności w otwieraniu i zamknięciu okno z uchwytem	<p style="text-align: center;">szer. 146 cm</p>  <p>wys. 144 cm</p>
Opinia komisji*	
..... do wymiany - 1 szt	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
..... zalecana wymiana na okno PVC dwukwadratowe szer. 146 cm / wys. 144 cm wraz z parapetem zeuniflowym szer. 22 cm	

Pomieszczenie..... klatka schodowa (strona północna)

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
..... stolarka okienna drewniana (starego typu), okno jednokwadratowe stałe	<p style="text-align: center;">szer. 146 cm</p>  <p>wys. 144 cm</p>
Opinia komisji*	
..... do wymiany - 1 szt	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
..... zalecana wymiana na okno PVC 1- kwadratowe szer. 146 cm / wys. 144 cm Uwaga zewnętrzny parapet 22 cm	

Podpis biorącego udział:

..... Agnieszka Wydziewicz

Podpisy członków Komisji

..... [Signature]
..... [Signature]

Zasób lokalowy
Gminy Poręba
Protokół oceny stanu technicznego stolarki otworowej

Nr... 2.../2019

Spisany w dniu... 18. 01. 2019

Adres: ul. Chopina Nr budynku... 3 Nr lokalu... 19

Komisja w składzie:

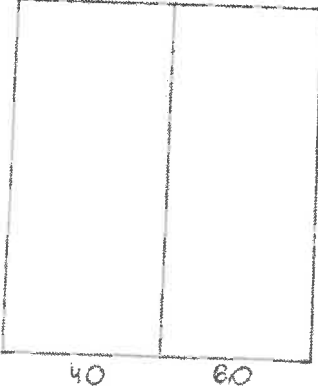
1. Karol Kuban - przedstawiciel MPWiK

2. Zbigniew Durolak - przedstawiciel MPWiK

Przy udziale:

.....

Pomieszczenie... Pokój, duży

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>stolarka owienna drewniana (stary typ) - okno wypatnione złuchowane</p>	<p style="text-align: center;">szer. 146 cm</p>  <p style="text-align: center;">wys. 164 cm</p> <p style="text-align: center;">40 60</p>
<p style="text-align: center;">Opinia komisji*</p>	
<p>do wymiany</p>	
<p>Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p>	
<p>zalecana wymiana na okno PVC (dwukwaterowe) szer. 146 / wys. 164 wios. z parapetem wewnętrznym PVC szer. 38 cm i parapetem zewnętrznym szer. 25 cm</p>	

*należy wpisać jedną z opinii: *do wymiany, *do naprawy, *do dalszej eksploatacji

Zasób lokalowy
Gminy Poręba
Protokół oceny stanu technicznego stolarki otworowej

Nr... 3 / 2019

Spisany w dniu... 18.01.2019r.

Adres: ul. Chopina Nr budynku... 3 Nr lokalu... 57

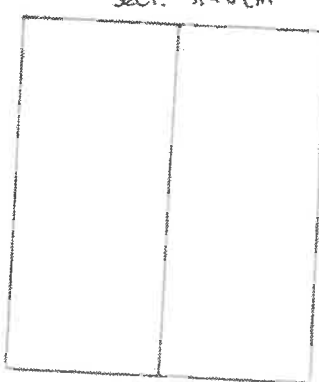
Komisja w składzie:

1. Karol Kuban - przedstawiciel MPWiK
2. Zbigniew Dusiak - przedstawiciel MPWiK

Przy udziale:

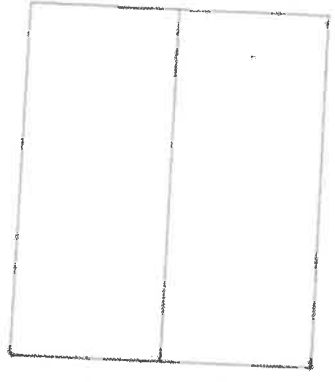
.....

Pomieszczenie... Pokój duży

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkiec/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>stolarka okienna drewniana (starego typu) i okno dwukwaterowe okno wypalone, trudności w zamykaniu zadbana</p>	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="margin-right: 20px;">wys. 164 cm</div>  <div style="margin-left: 20px;">szer. 146 cm</div> </div>
<p>Opinia komisji*</p>	
<p>do wymiany: 2 szt.</p>	
<p>Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p>	
<p>zalecana wymiana na okno PVC dwukwaterowe - 2 szt szer. 146 cm / wys. 164 cm i. parapetem wewnętrznym PVC szer. 88 cm i. parapetem zewnętrznym szer. 25 cm</p>	

*należy wpisać jedną z opinii: *do wymiany, *do naprawy, *do dalszej eksploatacji

Pomieszczenie..... Pokój mały.....

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkiec/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
..... stolarka okienna drewniana (starego typu) Okno się nie domyka, występuje trudności z otwieraniem, wygląd - standard	 <p data-bbox="710 459 885 515">wys. 164 cm</p> <p data-bbox="710 840 1508 929">Uwaga: W czasie deszczu przez stolarkę okienną ochodzi woda, przechodzi na parapet i podłogę</p>
Opinia komisji*	
..... do wymiany.....	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
..... zalecana wymiana na okno PVC dwukwaterowe szer. 146 cm / wys. 164 cm oraz z parapetem zewnętrznym PVC szer. 38 cm i parapetem zewnętrznym szer. 25 cm	

Pomieszczenie.....

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkiec/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
.....	
Opinia komisji*	
.....	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
.....	

Podpis biorącego udział:
.....

Podpisy członków Komisji
.....
.....

Zasób Lokalowy
Gminy Poręba
Protokół oceny stanu technicznego stolarki otworowej

Nr... 5 / 2019

Spisany w dniu... 18.01.2019r.

Adres: ul. Chopina Nr budynku... 3 Nr lokalu... 63

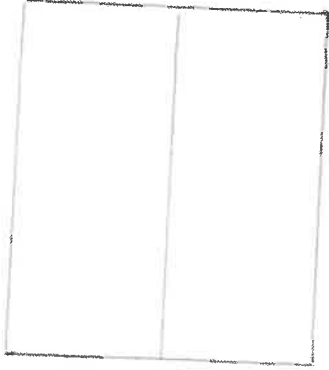
Komisja w składzie:

1. Karol Kuban - przedstawiciel MPWiK
2. Zbigniew Dworak - przedstawiciel MPWiK

Przy udziale:

.....

Pomieszczenie... Pokój

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkiec/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>stolarka okienna drewniana (starego typu) okno dwukwaterowe stolarka okienna zwichrowane, wielokierne przesłady Trudności w otwieraniu i zamykaniu okna</p>	<p>szer. 146 cm</p>  <p>wys. 164 cm</p>
<p>Opinia komisji*</p> <p>do wymiany</p>	
<p>Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p> <p>zalecana wymiana na okno PVC dwukwaterowe szer. 146 cm / wys. 164 wraz z parapetem wewnętrznym PVC szer. 38 cm i parapetem zewnętrznym szer. 25 cm</p>	

*należy wpisać jedną z opinii: *do wymiany, *do naprawy, *do dalszej eksploatacji

Zasób lokalowy
Gminy Poręba
Protokół oceny stanu technicznego stolarki otworowej

Nr... 11 / 2019

Spisany w dniu... 07.02.2019r

Adres: ul... Chopina..... Nr budynku... 3..... Nr lokalu... 68.....

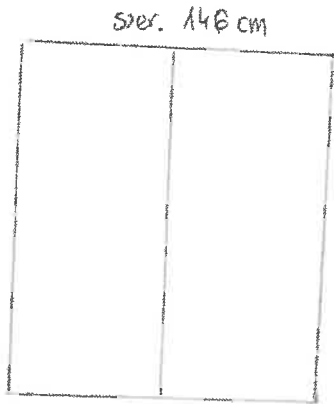
Komisja w składzie:

1... Karol Kuban - przedstawiciel MPWiK

2... Zbigniew Dworak - przedstawiciel MPWiK

Przy udziale:

Pomieszczenie... pokój.....

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkieł/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
...stolarka... okienna... drewniana... ... (starego typu) ... stolarka zwichlowana ... twardości... w otwieraniu i zamykaniu stolarki, brak uszczelnień	
<p align="center">Opinia komisji*</p>	
<p>... do wymiany ...</p>	
<p>Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p> ... zalecana wymiana na ... okno PVC (dwukwaterowe) ... szer. 146 / wys. 164 cm ... wraz z parapetem wewnętrznym szer. 38 cm ... i parapetem zewnętrznym szer. 25 cm	

*należy wpisać jedną z opinii: *do wymiany, *do naprawy, *do dalszej eksploatacji

Zasób lokalowy
Gminy Poręba
Protokół oceny stanu technicznego stolarki otworowej

Nr... 6 / 2019

Spisany w dniu... 19.01.2019

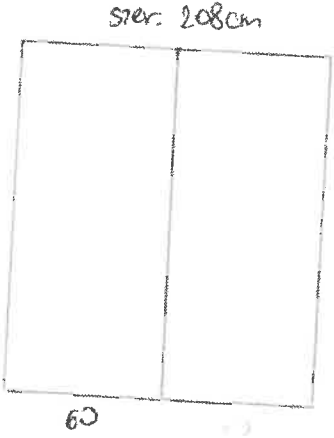
Adres: ul. Chopina Nr budynku... 6... Nr lokalu... 1

Komisja w składzie:

1. Karol Kuban - przedstawiciel MPWiK
2. Zbigniew Dwojak - przedstawiciel MPWiK


Przy udziale:

Pomieszczenie... Pokój (stona wschodnia)

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkiec/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
stolarka okienna drewniana (starego typu) - okno tradycyjne Okno z uchwytem i siódkowe opśc nieodwracalne trudności w otwieraniu i zamykaniu okna nieuszczelnione	 <p>Szer. 208cm</p> <p>wys. 163cm</p> <p>60</p>
Opinia komisji* ...do wymiany...	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi ...zalecana wymiana na okno PVC dwukrotowe szer 208 / wys 163 cm wraz z profilem wewnętrznym PVC szer 30 cm	

*należy wpisać jedną z opinii: *do wymiany, *do naprawy, *do dalszej eksploatacji

Pomieszczenie..... tarienka

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkie/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
... stolarka okienna drewniana (starego typu) (jednodzielne)	 <p>szer. 68 cm</p> <p>wys. 90 cm</p>
Opinia komisji*	
... do ... wymiary	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
... katekana wymiana na okno PVC 1- kwaterowe szer. 68 / wys. 90cm wraz z parapetem wewnętrznym PVC szer. 30 cm	

Pomieszczenie.....

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkie/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
.....	
Opinia komisji*	
.....	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
.....	

Podpis biorącego udział:

.....

Podpisy członków Komisji

.....

.....

Zasób lokalowy
Gminy Poręba
Protokół oceny stanu technicznego stolarki otworowej

Nr... 13.../2019

Spisany w dniu... 20.03.2019r

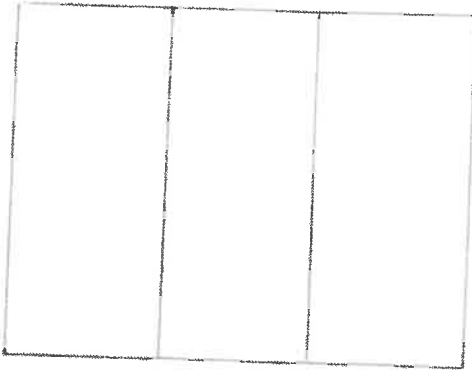
Adres: ul... Chopina... Nr budynku... 6... Nr lokalu... 2...

Komisja w składzie:

- 1... Karol Kuban - przedstawiciel HPWiK
- 2... Zbigniew Duorale - przedstawiciel HPWiK

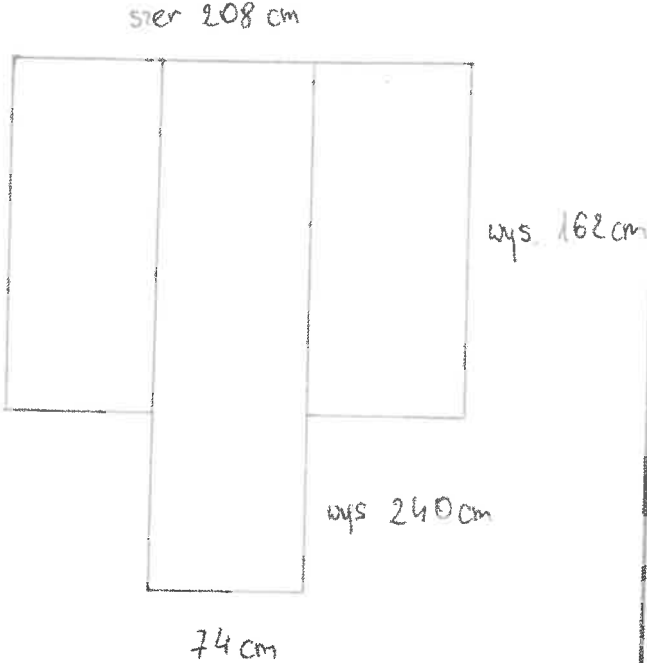
Przy udziale:

Pomieszczenie... pokój mały (kuchnia)

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>stolarka okienna drewniana (starego typu) okno 3-kwadratowe stolarka w dobrym stanie, jednakże są trudności w zamykaniu, lewa strona zwichlowana</p>	<p style="text-align: center;">szer. 208 cm</p>  <p style="text-align: center;">wys. 160cm</p>
<p style="text-align: center;">Opinia komisji*</p>	
<p>do wymiany</p>	
<p>Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p>	<p style="text-align: right;">Uwaga: siodełkowa część stała nieotwieralna - obecny stan</p>
<p>zalecana wymiana na okno PVC</p>	
<p>trójkwadratowe szer. 208 / wys. 160 cm wraz z parapetem wewnętrznym szer. 30 cm</p>	

*należy wpisać jedną z opinii: *do wymiany, *do naprawy, *do dalszej eksploatacji

Pomieszczenie..... Pokój duży.....

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>stalarka okienna drewniana (starego typu) Okna z dwiema balkonami powł. balkonowe - uszczelnione listewkami Okno posiada stary typ zamknięcia zadbane ale zwichrowana</p>	 <p>szer 208 cm</p> <p>wys 162 cm</p> <p>wys 240 cm</p> <p>74 cm</p>
Opinia komisji*	
do wymiana	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
<p>zalecana wymiana na okno PVC z dwiema balkonami wymiary okien szer 67 / 162 cm - 2 szt oicz drzwi balkonowe szer 74 cm / wys 240 cm parapety uciążliwe - szer 30 cm</p>	

Pomieszczenie.....

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
Opinia komisji*	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

Podpis biorącego udział:

.....

Podpisy członków Komisji

.....

.....

Zasób lokalowy
Gminy Poręba
Protokół oceny stanu technicznego stolarki otworowej

Nr... 7 / 2019

Spisany w dniu... 18.01.2019r.

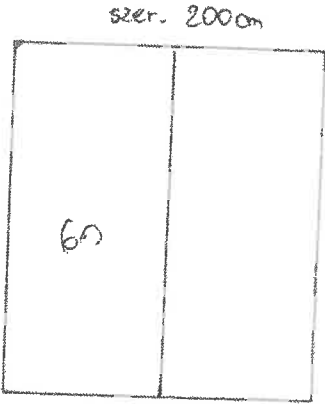
Adres: ul. Chopina Nr budynku... 7 Nr lokalu... 6

Komisja w składzie:

1. Karol Kuban - przedstawiciel HDWIK
2. Zbigniew Dworak - przedstawiciel HDWIK

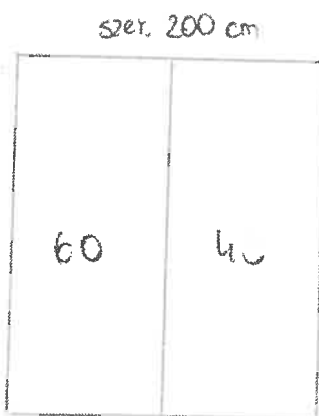
Przy udziale:

Pomieszczenie... kuchnia

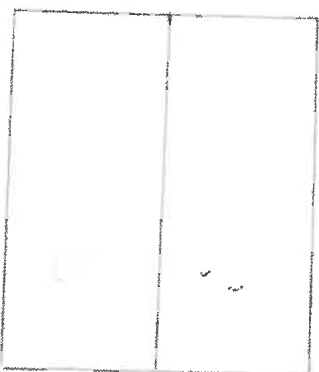
Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
...stolarka okienna drewniana... ... (starego typu) - okno trójdziałne ...zniszczone, nieszerelne, w złym stanie	 <p>szer. 200cm</p> <p>wys. 160cm</p> <p>65</p>
Opinia komisji*	
...do wymiany...	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
...zalecana wymiana na okno PVC dwukwaterowe szer. 200 / wys. 160cm wraz z parapetem wewnętrznym PVC szer. 30cm	

*należy wpisać jedną z opinii: *do wymiany, *do naprawy, *do dalszej eksploatacji

Pomieszczenie..... Pokój duży

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
... stolarka okienna drewniana (starego typu) - okna trójdziałne okna w tym stanie technicznym	 <p style="text-align: center;">szer. 200 cm</p> <p>wys. 163 cm</p> <p style="margin-left: 100px;">60 40</p>
Opinia komisji*	
... do wymiany	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
... zalecana wymiana na okno PVC	
... dwukwaterowe	
... szer. 200 / wys. 163 cm	
... wraz z parapetem wewnętrznym PVC	
... szer. 30 cm	

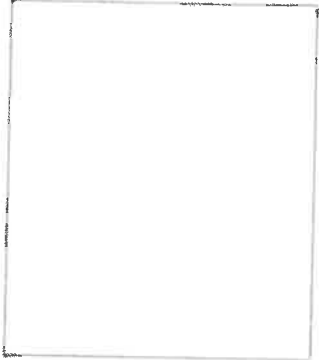
Pomieszczenie..... Pokój mały

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
... stolarka okienna drewniana (starego typu) - okna trójdziałne okna w tym stanie technicznym	 <p style="text-align: center;">szer. 200 cm</p> <p>wys. 160 cm</p>
Opinia komisji*	
... do wymiany	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
... zalecana wymiana na okno PVC	
... dwukwaterowe	
... szer. 200 / wys. 160 cm	
... wraz z parapetem wewnętrznym PVC	
... szer. 30 cm	

Podpis biorącego udział:
.....

Podpisy członków Komisji
.....
.....

Pomieszczenie..... Łazienka

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkiec/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>..... stolarka okienna drewniana (stałego typu) okno (jednokładowe) zniszczona</p>	<div style="text-align: center;"> <p>szer. 64 cm</p>  <p>Wys. 160 cm</p> </div>
<p>Opinia komisji*</p>	
<p>..... do wymiany</p>	
<p>Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p>	
<p>..... zalecana wymiana na okno PVC jednokładowe szer. 64 cm / wys. 160 cm wraz z parapetem wewnętrznym PVC szer. 30 cm</p>	

Pomieszczenie.....

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkiec/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>Opinia komisji*</p>	
<p>.....</p>	
<p>Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p>	
<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

Podpis biorącego udział:

Podpisy członków Komisji

Zasób lokalowy
Gminy Poręba
Protokół oceny stanu technicznego stolarki otworowej

Nr... 19... 2019

Spisany w dniu... 18.06.2019r.....

Adres: ul. Chopina..... Nr budynku... 8..... Nr lokalu... 11.....

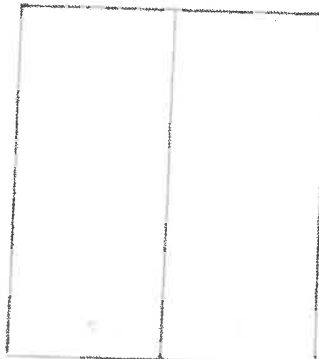
Komisja w składzie:

- 1... Karol Kutar - przedstawiciel MPWiK.....
- 2... Zbigniew Dworak - przedstawiciel MPWiK.....

Przy udziale:

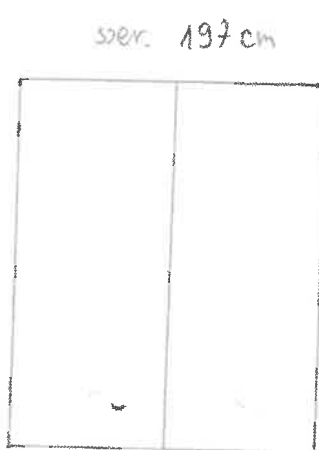
.....

Pomieszczenie... Pokój duży.....


Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>stolarka okienna drewniana (starego typu) - okno trzykwaterowe środkowa część stała twardzbiel w otuleniach i zamknięciu, zlichowano</p>	<p style="margin-left: 100px;">szer. 197cm</p>  <p style="margin-left: 100px;">WYS 156cm</p>
<p style="text-align: center;">Opinia komisji*</p> <p>do wymiany</p>	
<p>Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p> <p>zalecana wymiana na okno PVC dwukwaterowe szer. 197cm / wys 156cm wraz z parapetem wewnętrznym PVC szer. 30cm</p>	

*należy wpisać jedną z opinii: *do wymiany, *do naprawy, *do dalszej eksploatacji

Pomieszczenie... Pokój mały

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkie/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
stolarka okienna drewniana (starego typu) trzykwaterowe średniowa część stała, okno spruchnięte zamknięcie niedziałające, zwichlowane, wewn. okna	 <p>okna kitar</p> <p>szer. 197 cm</p> <p>wys. 155 cm</p>
Opinia komisji* brak	
... do wymiany	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi:	
zalecana wymiana na okno PVC dwukwaterowe szer. 197 / wys 155 cm wraz z parapetem wewn. tymym PVC szer. 30 cm	

Pomieszczenie... łazienka

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkie/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
stolarka okienna drewniana (starego typu) 1 okno spruchnięte biał kitar, widoczne przesłity w stolarkę trudność w zamknięciu i otwieraniu okna	 <p>szer. 75 cm</p> <p>wys. 155 cm</p>
Opinia komisji*	
... do wymiany	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
zalecana wymiana na okno PVC 1- kwaterowe szer. 75 / wys 155 cm wraz z parapetem wewn. tymym PVC szer. 30 cm	

Podpis biorącego udział:

Podpisy członków Komisji

Zasób lokalowy
 Gminy Poręba
Protokół oceny stanu technicznego stolarki otworowej

Nr... 14.../2019

Spisany w dniu... 03.04.2019

Adres: ul. Chopina Nr budynku... 20 Nr lokalu... 5

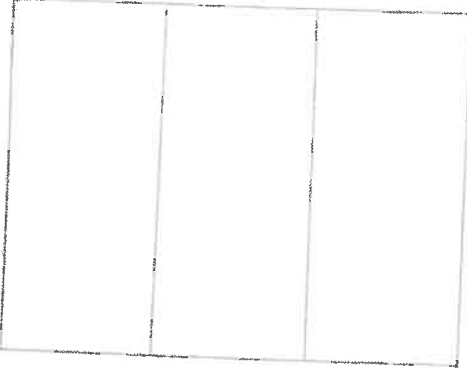
Komisja w składzie:

1... Kasiol Kuban - przedstawiciel MPWiK

2... Zbigniew Dworak - przedstawiciel MDWiK

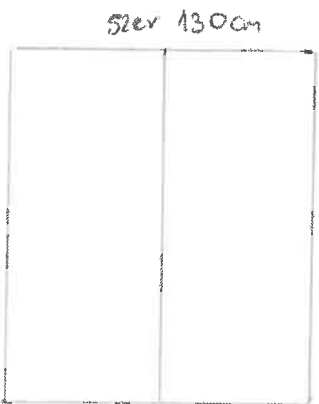
Przy udziale:

Pomieszczenie... Pokój

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>stolarka... okienna... drewniana... (starego typu)... - okno 3-kwaterowe siodełka część stała z okienkiem uchylnym od góry, trudności z zamknięciem</p> <p>Opinia komisji* zwichrowała</p>	<p style="text-align: center;">szer. 220 cm</p>  <p>wys. 164 cm</p>
<p>...do... wymiany</p>	
<p>Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p> <p>zalecana wymiana na okno PVC trzykwaterowe szer. 220 / wys. 164 cm wraz z parapetem wewnętrznym PVC szer. 25 cm</p>	

*należy wpisać jedną z opinii: *do wymiany, *do naprawy, *do dalszej eksploatacji

Pomieszczenie... kuchnia (aneks)

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
stolarka okienna drewniana (stałego typu) trudności z zamykaniem, zwichlowana	 <p style="text-align: center;">szer 130cm</p> <p style="text-align: center;">wys. 140cm</p>
Opinia komisji*	
do wymiany	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
zalecana wymiana na okno PVC dwukwaterowe szer. 130 / wys. 140 cm wraz z parapetem wewnętrznym PVC szer. 25 cm	

Pomieszczenie.....

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
.....	
Opinia komisji*	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
.....	

Podpis biorącego udział:

.....

Podpisy członków Komisji

.....

.....

Zasób lokalowy
 Gminy Poręba
Protokół oceny stanu technicznego stolarki otworowej

Nr... 10 / 2019

Spisany w dniu... 08.05.2019r

Adres: ul... Mickiewicza Nr budynku... 1 Nr lokalu... 4

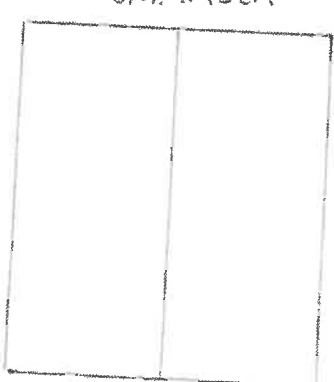
Komisja w składzie:

1... Karol Kuban - przedstawiciel MPWiK

2... Zbigniew Dworak - przedstawiciel MPWiK

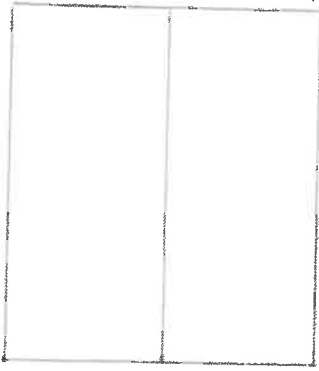
Przy udziale:

Pomieszczenie... pokój mały

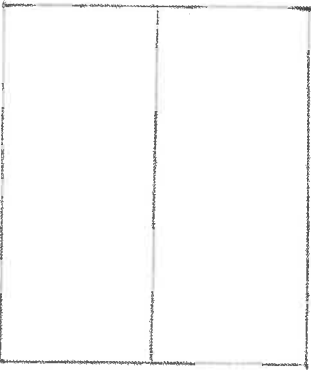
Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>stolarka okienna drewniana (starego typu) okno niesymetne od zewnętrznej - białe kitu</p>	
<p>Opinia komisji*</p> <p>do wymiany</p>	
<p>Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p> <p>zalecana wymiana na okno PVE dwukwaterowe szer. 143 cm / wys. 146 cm wraz z parapetem wewnętrzny PVC szer. 25 cm</p>	

*należy wpisać jedną z opinii: *do wymiany, *do naprawy, *do dalszej eksploatacji

Pomieszczenie..... Kuchnia.....

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>stolaria okienna drewniana (starego typu) - okno dwukwaterowe Rama stolaria okiennej - część dolna zniszczona</p>	<p style="text-align: center;">szer. 115 cm</p>  <p style="text-align: center;">Wys. 146 cm</p>
<p>Opinia komisji*</p>	
<p>do wymiany</p>	
<p>Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p>	
<p>zalecana wymiana na okno PVC dwukwaterowe szer. 115 / wys 146 cm wraz z parapetem wentylacyjnym PVC 25 cm - szer.</p>	

Pomieszczenie..... Pokój duży.....

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>stolaria okienna drewniana (starego typu) - okno dwukwaterowe okno wykonane w dobrym stanie Wiemie białe zamknięcie (dolna część)</p>	<p style="text-align: center;">szer. 143 cm</p>  <p style="text-align: center;">Wys. 146 cm</p>
<p>Opinia komisji*</p>	
<p>do wymiany</p>	
<p>Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p>	
<p>zalecana wymiana na okno PVC dwukwaterowe szer 143 / wys 146 cm wraz z parapetem wentylacyjnym PVC szer. 25 cm i parapetem wentylacyjnym szer. 25 cm</p>	

Podpis biorącego udział:

.....

Podpisy członków Komisji

.....
.....

Zasób lokalowy
Gminy Poręba
Protokół oceny stanu technicznego stolarki otworowej

Nr. 12/2019

Spisany w dniu 12.02.2019 r.

Adres: ul. Mielniczka Nr budynku 3 Nr lokalu 15

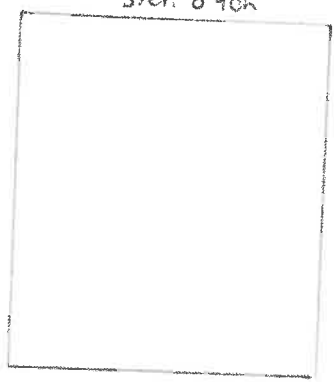
Komisja w składzie:

1. Karol Kuban - przedstawiciel MPWiK
2. Zbigniew Dworak - przedstawiciel MPWiK

Przy udziale:

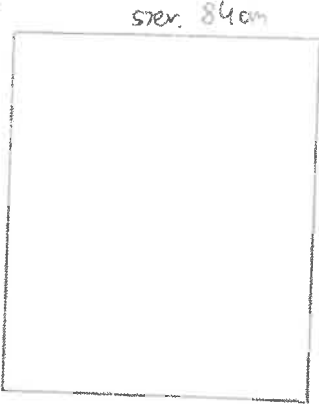
.....

Pomieszczenie kuchnia

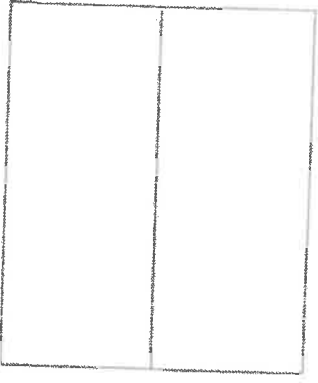
Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkiec/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
stolarka okienna drewniana (starego typu) z małym okienkiem uchylnym od góry sy. trudności w otwieraniu i zamknięciu	 <p style="margin-left: 100px;">szer. 84cm</p> <p style="margin-left: 100px;">wys 146cm</p>
Opinia komisji*	
do wymiany	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
zalecana wymiana na okno PVC (1-komorowe) szer. 84cm / wys. 146cm wraz z parapetem wewnętrznym PVC szer. 25cm	

*należy wpisać jedną z opinii: *do wymiany, *do naprawy, *do dalszej eksploatacji

Pomieszczenie... pokój mały

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkie/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>stolarka okienna drewniana (starego typu) z małym okienkiem uchylnym od góry trudności w otwieraniu i zamykaniu</p>	 <p style="text-align: center;">szer. 84 cm</p> <p style="position: absolute; left: 510px; top: 230px;">wys. 146 cm</p>
<p>Opinia komisji*</p>	
<p>do... wymiarów</p>	
<p>Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p>	
<p>zalecana wymiana na okno PVC (1-komorowe) szer. 84 cm / wys. 146 cm wraz z parapetem wewnętrznym PVC szer. 25 cm i parapetem zewnętrznym szer. 25 cm</p>	

Pomieszczenie... pokój duży

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkie/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>stolarka okienna drewniana (starego typu) trudności w otwieraniu i zamykaniu</p>	 <p style="text-align: center;">szer. 146 cm</p> <p style="position: absolute; left: 465px; top: 640px;">wys. 146 cm</p>
<p>Opinia komisji*</p>	
<p>do... wymiarów</p>	
<p>Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p>	
<p>zalecana wymiana na okno PVC (dwukomorowe) szer. 146 / wys. 146 cm wraz z parapetem wewnętrznym PVC szer. 25 cm i parapetem zewnętrznym szer. 25 cm</p>	

Podpis biorącego udział:

.....

Podpisy członków Komisji

.....

.....

Zasób lokalowy
 Gminy Poręba
Protokół oceny stanu technicznego stolarki otworowej

Nr. 8 / 2019

Spisany w dniu 18.01.2019

Adres: ul. Młodziejowa Nr budynku 13 Nr lokalu 8

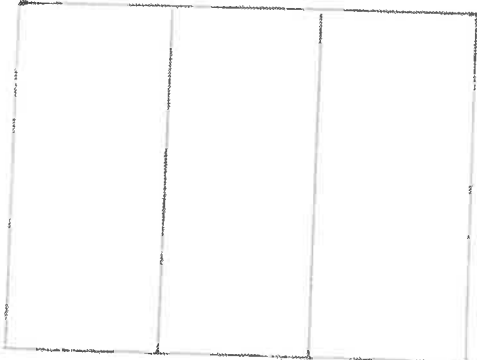
Komisja w składzie:

1. Karol Kuban - przedstawiciel MPWiK

2. Zbigniew Dwojak - przedstawiciel MPWiK

Przy udziale:

Pomieszczenie: pokój mały

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkiec/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
stolarka okienna drewniana (stałego typu) okno trykwatrowe Okno nieszczelne, zwichlowane W 1-ej kwaterze lekko pokryte siwą	<div style="text-align: center;">szer. 200cm</div>  <div style="text-align: center;">wys. 143cm</div>
Opinia komisji*	
... do wymiany ...	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi zalecana wymiana na okno PVC trykwatrowe szer. 200 / wys. 143 cm wraz z parapetem wewnętrznym PVC szer. 30cm i parapetem zewnętrznym szer. 20cm	

*należy wpisać jedną z opinii: *do wymiany, *do naprawy, *do dalszej eksploatacji

Pomieszczenie... Pokój... duży.....

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
stolarka okienna drewniana (stałego typu) - okno dwukwaterowe z drzwiami balkonowymi (twardość u domykania) stolarka nieszerelna, zamknięta	
Opinia komisji*	
do wymiarów.....	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
zalecana wymiana na okno PVC dwukwaterowe szer. 127 / wys. 143 cm drzwi z drzwiami balkonowymi szer. 80 / wys. 226 cm drzwi z parapetem wew. szer. 30 cm i parapetem zewnętrznym szer. ok 20 cm	

Pomieszczenie.....

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
.....	
Opinia komisji*	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
.....	

Podpis biorącego udział:

.....

Podpisy członków Komisji

.....

.....

Zasób lokalowy
Gminy Poręba

Protokół oceny stanu technicznego stolarki otworowej

Nr... 4... / 2019

Spisany w dniu... 18.01.2019

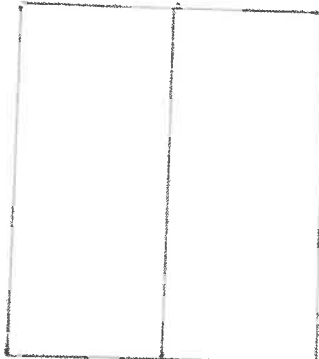
Adres: ul... Michaliewicza... Nr budynku... 17... Nr lokalu... 1...

Komisja w składzie:

- 1... Karol Kuban - przedstawiciel MPWiK
- 2... Zbigniew Dworak - przedstawiciel MPWiK

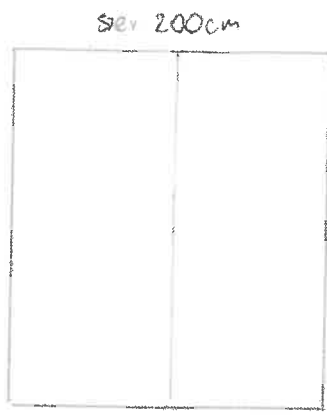
Przy udziale:

Pomieszczenie... Pokój duży

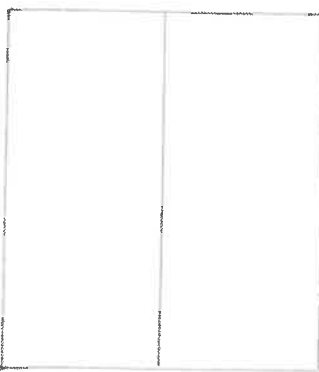
Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkiec/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
... stolarka okienna drewniana ... (starego typu) ... okno trybne ... okno nieszczelne i zwichrowane ... uchwyt zepsuty	
Opinia komisji*	
... do wymiany	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
... zalecana wymiana na okno ... PVC dwukwaterowe ... szer. 200 / wys. 160 ... wraz z parapetem wewnętrznym PVC ... szer. 28cm	

*należy wpisać jedną z opinii: *do wymiany, *do naprawy, *do dalszej eksploatacji

Pomieszczenie... Pokój mały

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
.. stolarka okienna drewniana (starego typu) .. okno trójkwadratowe okno nieszczelne, zwichrowane, brak twardości w otworze i zamknięciu A	 <p>sz. 200cm</p> <p>wys. 160cm</p>
Opinia komisji*	
.. do .. wymiana ..	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
.. zalecana wymiana na okno PVC dwa kwadraty szer. 200 / wys. 160cm .. wraz z parapetem wewnętrzny PVC szer. 28cm	

Pomieszczenie... kuchnia

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
.. stolarka okienna drewniana (starego typu) .. dwukwadratowe .. nie ma możliwości otwarcia okna	 <p>szer. 127cm</p> <p>wys. 160cm</p>
Opinia komisji*	
.. do .. wymiana ..	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
.. zalecana wymiana na okno PVC dwa kwadraty szer. 127 / wys. 160cm .. wraz z parapetem wewnętrzny PVC szer. 28cm	

Podpis biorącego udział:

Podpisy członków Komisji

Zasób lokalowy
Gminy Poręba
Protokół oceny stanu technicznego stolarki otworowej

Nr... 1 / 2019

Spisany w dniu... 18.01.2019r.

Adres: ul. Najsta Polskiego Nr budynku... 2 Nr lokalu... 5

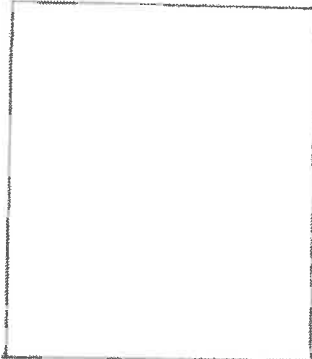
Komisja w składzie:

1. Karol Kuban - przedstawiciel MPUIK

2. Zbigniew Dworak - przedstawiciel MPUIK

Przy udziale:

Pomieszczenie... Kuchnia

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkiec/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>stolarka okienna drewniana (stary typ) wybite szyby i stan techniczny zły</p>	<div style="text-align: center;"> <p>szer. 100 cm</p>  <p>wys. 144 cm</p> </div>
<p style="text-align: center;">Opinia komisji*</p>	
<p>do wymiany</p>	
<p>Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p> <p>zalecana wymiana na okno PVC na okno normalne szer. 100 wys. 144 cm wraz z parapetem wewnętrzny PVC szer. 58 cm</p>	

*należy wpisać jedną z opinii: *do wymiany, *do naprawy, *do dalszej eksploatacji

Zasób lokalowy
Gminy Poręba
Protokół oceny stanu technicznego stolarki otworowej

Nr... 18 / 2019

Spisany w dniu... 11.06.2019

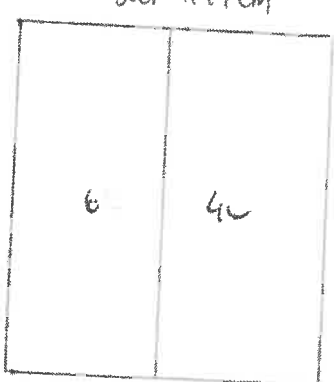
Adres: ul... Wojska Polskiego Nr budynku... 2 Nr lokalu... 16

Komisja w składzie:

- 1... Karol Kuban - przedstawiciel MPWiK
- 2... Zbigniew Dworak - przedstawiciel MPWiK

Przy udziale:

Pomieszczenie.....

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>stolarka okienna drewniana (starego typu) trykwatrowe trzypodsk siodkova część stała twardości w otwieraniu i zamykaniu</p>	<p style="text-align: center;">szer 144 cm</p>  <p style="text-align: center;">wys. 160 cm</p>
<p style="text-align: center;">Opinia komisji*</p>	
<p>do wymiany</p>	
<p>Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p> <p>zalecana wymiana na okno PVC na okno dwukwaterowe szer 144 / 160 cm (wysokości) wios. z parapetem wewnętrznym PVC szer 30 cm i parapetem zewnętrznym szer 10 cm</p>	

*należy wpisać jedną z opinii: *do wymiany, *do naprawy, *do dalszej eksploatacji

Protokół oceny stanu technicznego stolarki otworowej

Nr... 9 / 2019

Spisany w dniu... 18.01.2019r.

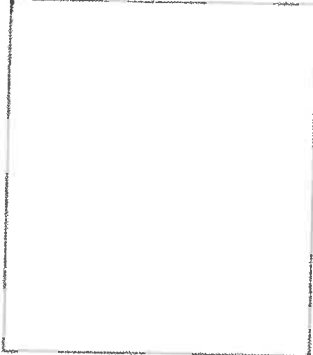
Adres: ul... Wojska Polskiego... Nr budynku... 8 B... Nr lokalu... 23

Komisja w składzie:

- 1... Karol Kuban - przedstawiciel MPWiK
- 2... Zbigniew Dwojak - przedstawiciel MPWiK

Przy udziale:

Pomieszczenie... łazienka

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkic/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
...stolarka drewniana (starego typu) ...zniszczoną od starości, nieszuwalne ...okno dwudzielne dwunusłowe	 <p>szer. 106 cm</p> <p>wys. 164 cm</p>
Opinia komisji*	
...do wymiany	
Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi	
...zalecana wymiana na okno PVC na okno 1-kwaterowe szer. 106 / wys. 164 cm wraz z parapetem wewnętrznym PVC szer. 25 cm i parapetem zewnętrznym szer. 30 cm	

*należy wpisać jedna z opinii: *do wymiany, *do naprawy, *do dalszej eksploatacji

Zasób lokalowy
Gminy Poręba
Protokół oceny stanu technicznego stolarki otworowej

Nr...15...12019

Spisany w dniu...17.04.2019

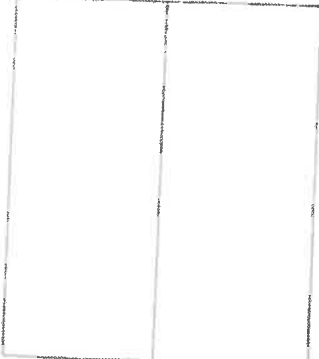
Adres: ul...Wojska...Polskiego..... Nr budynku...12... Nr lokalu...16....

Komisja w składzie:

- 1...Kamil Kuban...- przedstawiciel MPWiK
- 2...Zbigniew Dworak...- przedstawiciel MPWiK

Przy udziale:

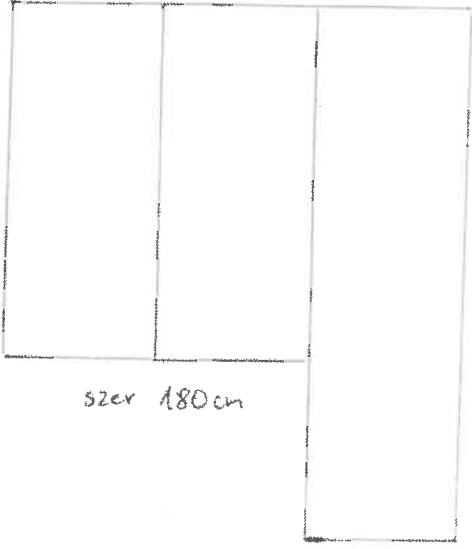
Pomieszczenie...Pokój...dłuj...- okno...[stona...połnocna]...

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkiec/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
stolarka okienna drewniana (starego typu) - dwukwaterowe Okno utrzymywane w dobrym stanie, jednak występują trudności w otwieraniu i zamykaniu	<div style="text-align: right; margin-right: 50px;">szer. 146</div>  <div style="margin-left: 50px;">wys. 144cm</div>
<p style="text-align: center;">Opinia komisji*</p>	
<p>do wymiany</p>	
<p>Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p>	
zalecana wymiana na okno PVC dwukwaterowe szer. 146 / wys. 144cm szkiec z parapetem wewnętrznym 20cm (szer.)	

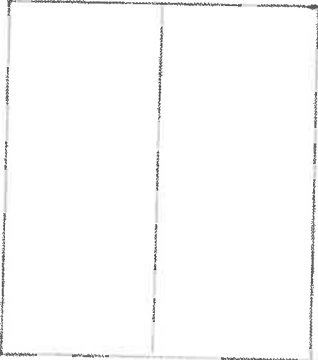
*należy wpisać jedną z opinii: *do wymiany, *do naprawy, *do dalszej eksploatacji

najemca zgłasza, że są trudności w otwieraniu i zamykaniu
stolarstwa okiennego we wszystkich oknach w mieszkaniu

Pomieszczenie..... Pokój... duży: (ściana wschodnia).....

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkiec/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>stolarzka okienna drewniana (starego typu)</p>	 <p>wys. 144cm</p> <p>wys. 235cm</p> <p>szer 180cm</p> <p>szer. 90cm</p>
<p>Opinia komisji*</p>	
<p>do wymiany</p>	
<p>Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p>	
<p>zalecana wymiana na okno PVC dwukwaterowe</p> <p>szer. 180 / wys. 144 cm</p> <p>wraz z dwiema balkonowymi</p> <p>szer. 90 cm / wys. 235 cm</p> <p>oraz parapety wewnętrzne</p> <p>szer. 20 cm</p>	


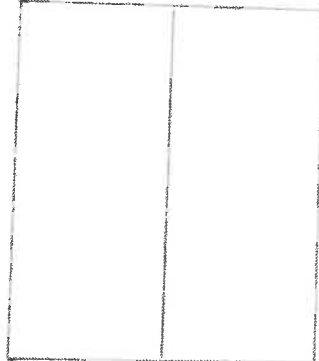
Pomieszczenie..... Pokój... sypialni.....

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkiec/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>stolarzka okienna drewniana (starego typu)</p>	 <p>szer. 144cm</p> <p>wys. 144cm</p>
<p>Opinia komisji*</p>	
<p>do wymiany</p>	
<p>Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p>	
<p>zalecana wymiana na okno PVC dwukwaterowe:</p> <p>szer. 144 / wys. 144 cm</p> <p>wraz z parapetem wewnętrznym</p> <p>szer. 20 cm</p>	

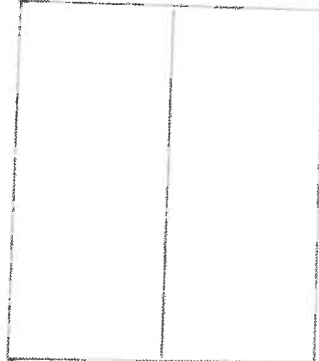
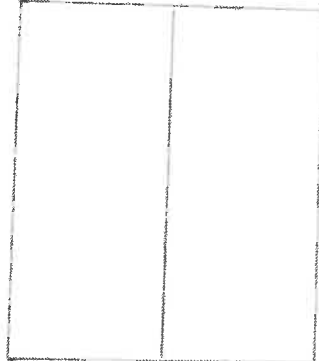
Podpis biorącego udział:

Podpisy członków Komisji

Pomieszczenie..... Kuchnia

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkiec/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>.. stolarka okienna drewniana .. (starego typu) - okno jednokwadratowe wysłupijs trudności w otwieraniu .. i zamknięciu ..</p>	<p style="text-align: center;">szer. 86 cm</p>  <p style="text-align: left;">wys. 144 cm</p>
<p style="text-align: center;">Opinia komisji*</p>	
<p>.. do wymiany ..</p>	
<p style="text-align: center;">Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p>	
<p>.. zalecana wymiana na okno PVC ..</p>	
<p>.. jednokwadratowe szer. 86 / wys. 144 cm wraz z parapetem wewnętrznym 20 cm (szer) ..</p>	

Pomieszczenie..... Pokój mały

Opis techniczny istniejącego okna/drzwi	Szkiec/wymiary/typ wnioskowanego okna/drzwi
<p>.. stolarka okienna drewniana .. (starego typu) - okno dwukwadratowe ..</p>	<p style="text-align: center;">szer. 146 cm</p>  <p style="text-align: left;">wys. 144 cm</p>
<p style="text-align: center;">Opinia komisji*</p>	
<p>.. do wymiany ..</p>	
<p style="text-align: center;">Opis techniczny wnioskowanego okna/drzwi</p>	
<p>.. zalecana wymiana na okno PVC ..</p>	
<p>.. dwukwadratowe szer. 146 / wys. 144 cm wraz z parapetem wewnętrznym 20 cm (szer) ..</p>	

Podpis biorącego udział:

Podpisy członków Komisji

